

Исх № 024 от 24 окт 2006г.

По месту требования

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В связи с обращениями монтажных и эксплуатирующих организаций по поводу диапазона наружных температур, на заводе Мицубиси Электрик SHIZUOKA WORKS были произведены дополнительные испытания систем кондиционирования воздуха в бытовой и полупромышленной группе.

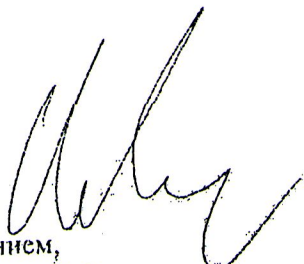
На основании испытаний проведенных заводом изготовителем, Московское представительство Мицубиси Электрик Юрий Б.В. уполномочено декларировать следующие данные диапазона температур наружного воздуха, при котором гарантирована работа оборудования:

#### М-серия (бытовые кондиционеры) R410A

Инверторные:	охлаждение	-15°C ~ +46°C
	обогрев	-20°C ~ +21°C
Безинверторные:	охлаждение	+16°C ~ +46°C
	обогрев	-15°C ~ +21°C

#### Р-серия (полупромышленная серия MrSlim) R22, R410A

Инверторные(R410A):	охлаждение	-25°C ~ +46°C(с защитной панелью от ветра)
	обогрев	-20°C ~ +21°C
Безинверторные:	охлаждение	-25°C ~ +46°C.(с защитной панелью от ветра)
	обогрев	-15°C ~ +15°C

  
С уважением,  
Милочихин Н.В.  
Менеджер, Россия и страны СНГ

Инженер  
Дольский В.В.

